

Государственный стандарт СССР ГОСТ 13981-87
"Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия"
 (утв. постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1987 г. N 289)

Forms for reinforced concrete pressure pipes made by vibrohydropressed method. Specifications

Взамен ГОСТа 13981-77
 Дата введения 1 января 1989 г.

- [1. Технические требования](#)
- [2. Приемка](#)
- [3. Методы контроля](#)
- [4. Транспортирование и хранение](#)
- [5. Указания по эксплуатации](#)
- [6. Гарантии изготовителя](#)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные формы, (далее - формы), предназначенные для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб и поставляемые для нужд народного хозяйства и на экспорт.

1. Технические требования

1.1. Формы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке. Исполнение форм для климатических районов с умеренным климатом У, категории размещения 5 - по ГОСТ 15150-69.

Формы должны обеспечивать изготовление труб по ГОСТ 12586.0-83 и ГОСТ 12586.1-83.

При изготовлении форм для экспорта, кроме того, должны учитываться требования заказа-наряда внешнеторговой организации, а для стран с тропическим климатом - требования ГОСТ 15151-69.

Комплекующие изделия должны быть изготовлены в том же исполнении, что и форма.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Основные параметры и предельные отклонения от проектных размеров форм должны соответствовать указанным в [табл. 1-3](#) и на [чертеже](#).

Таблица 1

Диаметр условного прохода трубы, мм	Число разъемов наружной формы	Максимальное опрессовочное давление, МПа (кгс/см ²)	Масса формы, кг, не более
500	2	3,8 (38)	3500
600	2	3,8 (38)	4000
800	4	3,6 (36)	6300
1000	4	3,6 (36)	7900
1200	4	3,6 (36)	9400
1400	4	3,7 (37)	18300
1600	4	3,7 (37)	15500

Примечание. Допускается до 01.01.90 выпуск наружных форм диаметром условного прохода 800 мм с двумя разъемами.

Таблица 2


Наименование размера	Пред. откл. от проектных размеров,
----------------------	------------------------------------

	мм
Длина наружной формы (секций) $l_{н}$	+0,70
Длина внутренней формы $l_{вн}$	+3,00
Длина раструбообразователя $l_{р}$	+3,00
Длина калибрующего кольца $l_{к}$	+0,25
Толщина анкерных колец $h_{н}; h_{в}$	+0,15
Внутренний диаметр наружной формы для труб диаметром условного прохода d_0 :	
500, 600, 800	+4,00
	-2,00
1000, 1200	+6,00
	-2,00
1400, 1600	+7,00
	-3,00
Наружный диаметр раструбообразователя $D_{р}$	-4,00
Внутренний диаметр калибрующего кольца $d_{к}$	+1,00
Диаметральное расстояние между осями отверстий и выступов пазов анкерных колец $D_{ц}, d_{ц}$,	+0,50
Наружный диаметр калибрующего и нижнего анкерного колец $D_{н}, D_{к}$	-1,00
Наружный диаметр внутренней формы $D_{вн}$	+1,00
	-2,00
Радиальное смещение анкерных и калибрующего колец от внутренней поверхности наружной формы	+1,00

Примечание. На наружной поверхности внутренней формы допускаются черноты в пределах допуска.

Таблица 3

мм

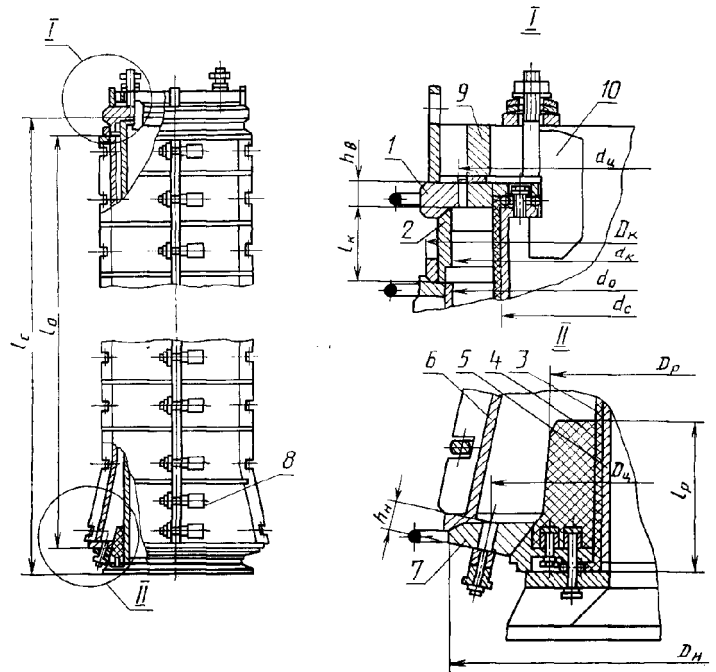

I — верхнее анкерное кольцо; 2 — калибрующее кольцо; 3 — чехол; 4 — раструбообразователь; 5 — внутренняя форма; 6 — наружная форма; 7 — нижнее анкерное кольцо; 8 — пружинный болт; 9 — крестовина; 10 — захват крестовины.

Диаметр условного прохода трубы	Толщины анкерных колец	
	h_н	h_в
500	46	45
600	45	
800	47	
1000	46	
1200	45	
1400	46	
1600	45	

"Основные параметры форм"

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию формы.

1.2.2. Формы подразделяют на два типа в зависимости от способа укладки и уплотнения бетонной смеси:

НВП - для работы с навесными вибраторами или на виброплощадке;

НВПС - для работы с навесными вибраторами или на виброплощадке или с вибросердечником.

1.2.3. Условное обозначение форм состоит из типа формы и диаметра условного прохода трубы.

Пример условного обозначения формы, предназначенной для работы с навесными вибраторами или на виброплощадке для изготовления труб диаметром условного прохода 1000 мм:

Форма НВП 1000 ГОСТ 13981-87

1.3. Характеристики

1.3.1. Конструкция форм должна обеспечивать:

- сборку и разборку с применением механизированного инструмента;
- фиксацию секций наружной формы при помощи специальных штифтов;
- плотное соединение стыков формы с применением уплотняющих материалов, не допускающее вытекания цементного молока при формовании трубы;
- установку и фиксацию защитных устройств;
- установку и фиксацию арматуры в проектном положении;

установку и фиксацию загрузочного конуса;
жесткое крепление навесных вибраторов к наружной форме типа НВП или НВПС;
передачу вибрации на бетонную смесь от вибраторов или виброплощадки, или вибросердечника для форм типа НВПС;

равномерное раскрытие секций наружной формы в процессе гидропрессования;
полный слив воды из подчехольного пространства;
распалубку и съём готовых труб без повреждений;
применение грузозахватных устройств.

1.3.2. Внутренняя форма, трубопроводы и рукав высокого давления должны выдерживать испытание на давление, превышающее не менее чем на 0,4 МПа (4,0 кгс/см²), но не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см²) опрессовочное давление, указанное в [табл. 1](#).

1.3.3. Наружная форма должна выдерживать испытание на внутреннее давление не менее 0,24 МПа (2,40 кгс/см²), но не более чем 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

1.3.4. Число, расположение и тарировка пружинных болтов должны обеспечивать при указанном в [п. 1.3.3](#) давлении работу наружной формы при требуемых значениях раздвижки формы, указанных в технической документации на эти формы.

Параметры тарировки пружинных болтов должны быть указаны в документе о качестве (паспорте) на форму.

Конструкция пружинного болта предусматривает, как правило, применение тарельчатых пружин.

Допускается использовать пружинные болты другой конструкции, обеспечивающие параметры, указанные в документе о качестве на форму.

1.3.5. Требования надежности

1.3.5.1. Гамма-процентный (при гамма = 80%) ресурс до первого капитального ремонта - не менее 600 циклов.

1.3.5.2. Установленный ресурс до первого капитального ремонта - не менее 400 циклов.

1.3.5.3. Средняя наработка на отказ - не менее 80 циклов. Под отказом следует понимать неисправность, на устранение которой требуется более 1 ч.

1.3.5.4. Установленная безотказная наработка - не менее 50 циклов.

1.3.5.5. Полный ресурс отдельных элементов форм должен быть в циклах не менее:

1500 - наружной формы;

2000 - внутренней формы;

300 - пружинного болта;

1500 - нижнего анкерного кольца;

750 - калибрующего кольца;

500 - верхнего анкерного кольца;

250 - раструбообразователя;

200 - резинового чехла.

1.3.6. Требования к защитным покрытиям

1.3.6.1. Все нерабочие поверхности форм, сменных элементов и запасных частей должны быть окрашены лакокрасочным материалом, удовлетворяющим условиям эксплуатации группы У2 по ГОСТ 9.104-79.

Лакокрасочные покрытия по показателям внешнего вида должны быть не ниже VI класса по ГОСТ 9.032-74.

Поверхности, подготовленные под окраску, должны быть очищены не ниже 3-й степени очистки от окислов по ГОСТ 9.402-80.

1.3.7. Требования безопасности

1.3.7.1. Конструкция форм должна обеспечивать безопасность ее эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

1.3.7.2. Конструкция форм должна предусматривать применение в процессе эксплуатации защитных устройств для обслуживающего персонала, предохраняющего его в случае обрыва арматуры.

1.3.7.3. Кожухи пружинных болтов должны быть надежно прикреплены к наружной форме гибкой связью, исключающей возможность травматизма персонала при разрыве штока.

1.3.7.4. Сборка секций наружной формы без фиксации их относительно друг друга специальными штифтами категорически запрещается.

1.3.7.5. Соединение секций наружной формы следует производить только пружинными болтами, оттарированными для данного диаметра.

1.3.7.6. При проведении крановых операций строповку формы допускается производить только за устройства, предназначенные для этой цели.

1.3.7.7. При изготовлении и эксплуатации формы должны выполняться требования системы стандартов безопасности труда, инструкций и документов, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

1.3.8. Требования к сварке

1.3.8.1. Швы сварных соединений металлоконструкций выполняют по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 8713-79, трубопроводов - по ГОСТ 16037-80. Сварка должна производиться стальной сварочной проволокой по ГОСТ 2246-70 или электродами, физико-механические свойства которых не ниже чем у электродов типа Э46 по ГОСТ 9467-75.

1.3.8.2. Сварные швы на формирующих поверхностях элементов формы должны быть зачищены заподлицо с основной поверхностью. Шероховатость зачищенной поверхности $R_a \leq 50$ мкм по ГОСТ 2789-73.

1.3.8.3. При сварке не допускаются следующие дефекты:

трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по границе шва и в околошовной зоне;

подрезы основного металла глубиной более 0,5 мм при толщине металла до 6 мм и более 1 мм при толщине металла св. 6 мм;

скопления мелких пор и включений диаметром более 0,5 мм при числе пор в одном скоплении более 10 на 1 см² поверхности шва.

1.3.8.4. При сварке прерывистым швом допускается увеличение длин провариваемых участков за счет уменьшения расстояний между ними до 25% от указанных в технической документации, если это не препятствует дальнейшей сборке формы или ее элементов.

1.3.8.5. Исправление дефектов, кроме подрезов, должно производиться путем удаления сварного шва в месте дефекта, разделки и зачистки кромок и повторной заварки. При этом не допускается исправление дефектов в одном и том же месте более двух раз.

1.3.9. Требования к точности изготовления

1.3.9.1. Борты секций собранной наружной формы с установленными пружинными болтами должны плотно прилегать друг к другу в местах установки пружинных болтов.

Допускаются зазоры в бортах формы между пружинными болтами и по краям разъема бортов до 1,5 мм и длиной до 250 мм.

1.3.9.2. Пазы для пружинных болтов в сопрягаемых бортах секций наружной формы должны совпадать. Смещение пазов не должно превышать 1,5 мм вдоль оси формы.

1.3.9.3. Допуск прямолинейности образующих цилиндрической и конической частей внутренней поверхности наружной формы не должен превышать 2 мм на всей длине.

1.3.10. Требования к рабочим поверхностям.

1.3.10.1. На формирующих поверхностях формы не допускаются трещины, рябизна, плены, расслоения, заусенцы, продиры, коррозия, а также царапины, отпечатки глубиной более 0,5 мм, шириной более 2 мм и длиной более 20 мм числом более трех на 1 м².

1.3.10.2. Стенки формирующих поверхностей форм следует изготавливать из целого листа. Допускается образование этих поверхностей из нескольких частей со сваркой встык. Перепад листов в месте стыка не должен превышать 1 мм; кромка выступающего листа при этом должна быть зачищена на всей длине стыка на ширину не менее 20 мм.

1.3.10.3. Шероховатость конических посадочных поверхностей калибрующих, анкерных колец и фланцев формы $R_a \leq 5,0$ мкм по ГОСТ 2789-73.

1.3.11. Требования к материалам

1.3.11.1. Для изготовления форм должны применяться стали с физико-механическими свойствами не ниже чем у сталей марок:

ВСтЗпс3 по ГОСТ 380-71 - для внутренних и наружных форм, калибрующих колец;

40Х по ГОСТ 4543-71 с последующей термообработкой до твердости 240...280 НВ - для штоков пружинных болтов;

35 по ГОСТ 1050-74 - для анкерных колец, болтов и гаек;

60С2А по ГОСТ 14959-79 - для тарельчатых пружин;

20 по ГОСТ 1050-74 или ВСтЗпс5 по ГОСТ 380-71 - для элементов формы, предназначенных для строповки грузозахватными устройствами.

1.3.11.2. Твердость рабочей поверхности верхнего анкерного кольца формы, воспринимающей усилие от натяжения арматуры, должна быть не менее 207 НВ по ГОСТ 8.062-85.

1.3.11.3. Качество металла, предназначенного для изготовления формы, должно быть удостоверено сертификатом предприятия-изготовителя металла или актом специализированной лаборатории.

1.3.11.4. Материал резинового чехла и раструбообразователя должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации на эти изделия.

1.4. Комплектность

1.4.1. В комплект формы, поставляемой предприятию-потребителю, должны входить:
 внутренняя и наружная форма в сборе с калибрующим кольцом, верхним и нижним анкерными кольцами и крестовиной с захватами;
 пружинные болты;
 резиновый чехол;
 раструбообразователь;
 рукав высокого давления;
 комплект захватных и фиксирующих втулок;
 комплект инструментов для установки и контроля положения арматурного каркаса в форме (по заявке потребителя);
 комплект пружинных болтов (5 шт.).

Примечание. По согласованию с предприятием-потребителем форм допускается поставка резиновых чехлов и раструбообразователей с предприятия-изготовителя этих изделий предприятию-потребителю форм.

1.4.2. К комплекту форм должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-68.

Взамен ГОСТ 2.601-68 постановлением Госстандарта РФ от 29 февраля 1996 г. N 130 с 1 июля 1996 г. введен в действие ГОСТ 2.601-95

1.4.3. Сопроводительная документация форм, предназначенных для экспорта, - по ГОСТ 6.37-79 и заказу-наряду внешнеторговой организации.

1.5. Маркировка

1.5.1. На каждой форме должна быть укреплен табличка из коррозионно-стойкого материала, изготовленная по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67.

На табличке должны быть нанесены:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- индекс, тип, диаметр формы;
- порядковый номер формы по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- обозначение настоящего стандарта.

1.5.2. На формах, изготавливаемых для экспорта, табличка должна содержать:
 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
 порядковый номер формы по системе нумерации предприятия-изготовителя;
 надпись "Made in USSR".

1.5.3. Съёмные узлы, входящие в комплект формы, должны иметь на нерабочих поверхностях маркировку с указанием диаметра условного прохода трубы, изготавливаемой в форме.

1.6. Упаковка

1.6.1. Формы отправляют потребителю частично упакованными.

1.6.2. Малогабаритные сборочные единицы и детали, пружинные болты и крепежные детали должны быть упакованы в ящик, выложенный внутри водонепроницаемым материалом.

1.6.3. Ящики для упаковки должны изготавливаться по ГОСТ 10198-78, тип I, щитовые неразборные сплошные, собранные на четырех планках.

1.6.4. Раструбообразователь и резиновый чехол отправляют потребителю согласно регламенту предприятия-изготовителя резинотехнических изделий.

1.6.5. Основные параметры грузовых мест формы должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование и состав грузового места	Значение параметров грузового места, не более				
	Число мест	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
		Длина	Ширина	Высота	
Форма в сборе без упаковки	1	5800	2400	2400	16000
Деревянный ящик (мелкие сборочные)	1	1600	1000	800	1000

единицы)					
----------	--	--	--	--	--

Примечание. Приведенные в таблице параметры грузовых мест даны для наибольшего типоразмера формы и могут меняться в зависимости от конкретного типоразмера.

1.6.6. Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна быть упакована в соответствии с ГОСТ 23170-78 и уложена в ящик с мелкими сборочными единицами.

1.6.7. В наружный пакет с документацией должен быть вложен вкладыш из бумаги или картона с четкой надписью на русском языке и языке, указанном в заказе-наряде внешнеторговой организации (последнее только для экспорта), "Техническая и сопроводительная документация", которую можно прочесть, не вскрывая пакета.

1.6.8. Каждое грузовое место должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-77, содержащую основные, дополнительные и информационные надписи.

Взамен ГОСТ 14192-77 постановлением Госстандарта РФ от 18 июня 1997 г. N 219 введен в действие с 1 января 1998 г. ГОСТ 14192-96

Транспортную маркировку грузовых мест, транспортируемых без упаковки, наносят на фанерные ярлыки, а ящиков - на одну из боковых сторон. Способ нанесения маркировки - водостойкая краска, шрифт чертежный.

Ярлыки должны быть надежно прикреплены к сборочным единицам проволокой.

1.6.9. Неокрашенные формующие металлические поверхности форм и ее сборочных единиц, транспортируемых без упаковки, а также мелкие сборочные единицы, запасные части, инструмент и принадлежности перед упаковкой должны быть подвергнуты консервации по группе II-1, вариант защиты ВЗ-4 по ГОСТ 9.014-78.

Срок действия консервации - 3 года.

1.6.10. Консервацию резинотехнических изделий производят согласно нормативно-технической документации на эти изделия.

2. Приемка

2.1. Формы должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя форм по результатам входного, операционного и приемочного контроля.

2.2. При входном контроле материалов и комплектующих изделий устанавливают их соответствие техническим требованиям, изложенным в [п. 1.3.11](#).

2.3. При операционном контроле на технологических постах устанавливают соответствие изготавливаемых элементов форм следующим требованиям: длина наружной формы, длина внутренней формы, длина раструбообразователя, длина калибрующего кольца, толщина анкерных колец, наружный диаметр раструбообразователя, внутренний диаметр калибрующего кольца, наружный диаметр калибрующего и нижнего анкерного колец, а также [табл. 3](#) и [пп. 1.3.8-1.3.10](#).

2.4. При приемо-сдаточных испытаниях осуществляют приемку каждой формы, устанавливая соответствие ее следующим требованиям: число разъемов наружной формы, внутренний диаметр наружной формы, масса формы, диаметральное расстояние между осями отверстий и выступов пазов анкерных колец, радиальное смещение анкерных и калибрующего колец, сборка и разборка формы с применением механизированного инструмента, фиксация секций наружной формы при помощи специальных штифтов, плотное соединение стыков, применение грузозахватных устройств, установка и фиксация защитных устройств и [пп. 1.3.6](#) и [1.3.7.3](#).

2.5. Периодические испытания форм проводят на предприятии-потребителе форм в процессе их эксплуатации на соответствие требованиям [пп. 1.3.1-1.3.5](#), [1.3.7](#). При этом фактический ресурс форм и ее элементов устанавливают по данным заводских документов, удостоверяющих соответствие его [п. 1.3.5](#).

Периодическим испытаниям подвергают две формы каждого диаметра, проработавших не менее 100 циклов, не реже одного раза в два года.

Кроме того, периодические испытания форм проводят при изменении конструкции или технологии изготовления или вида и качества материалов.

3. Методы контроля

3.1. Средства измерения

Рулетки металлические по ГОСТ 7502-80, 2-го класса точности.

См. ГОСТ 7502-98, введенный в действие постановлением Госстандарта РФ от 27 июля 1999 г. N 220-ст с 1 июля 2000 г.

Линейки по ГОСТ 427-75.

Щупы по ГОСТ 882-75, 2-го класса точности.

Штангенциркули по ГОСТ 166-80.

Взамен ГОСТ 166-80 постановлением Госстандарта СССР от 30 октября 1989 г. N 3253 с 1 января 1991 г. введен в действие ГОСТ 166-89

Штангенглубиномеры по ГОСТ 162-80.

Нутромеры по ГОСТ 10-75.

Профилометры-профилографы по ГОСТ 19300-86.

Образцы шероховатости поверхности по ГОСТ 9378-75.

Взамен ГОСТ 9378-75 постановлением Госстандарта РФ от 7 февраля 1996 г. N 54 с 1 января 1997 г. введен в действие ГОСТ 9378-93

Манометры по ГОСТ 2405-80.

Лупы измерительные 10х по ГОСТ 25706-83.

Весы для статического взвешивания по ГОСТ 23679-79, 2-го класса точности.

Динамометр по ГОСТ 13837-79. Нестандартизованные средства измерений линейных размеров, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326-78.

3.2. Применяемые средства измерения геометрических размеров должны обеспечивать погрешность измерения не более 1/3 допуска измеряемого параметра формы.

3.3. Длину наружной формы и толщину нижнего анкерного кольца контролируют нестандартизованными средствами измерений, толщину верхнего анкерного кольца-штангенциркулем.

3.4. Длину внутренней формы, диаметры раструбообразователя и калибрующего кольца контролируют металлической рулеткой по образующим в четырех местах через 90°.

3.5. Внутренние диаметры наружной формы, анкерных и калибрующих колец контролируют нутромером дважды через 90°.

Внутренний диаметр наружной формы контролируют в собранной форме на стенде или в вертикальном ее положении с технологическими прокладками, имитирующими величину раздвижки на расстоянии 0,8 м от ее торцов.

3.6. Наружные диаметры внутренней формы, раструбообразователя контролируют штангенциркулем или нестандартизованными средствами измерений дважды через 90°.

3.7. Диаметральное расстояние между осями отверстий и пазов анкерных колец и радиальное смещение анкерных и калибрующего колец контролируют штангенциркулем.

3.8. Качество сварных швов внутренней формы проверяют по ГОСТ 3242-79 внешним осмотром и капиллярным методом путем смачивания керосином на выявление сквозных дефектов.

3.9. Качество сварных швов соединений продольных бортов секций с остальными элементами наружной формы проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782-76 или другим методом контроля, имеющим пределы чувствительности не ниже ультразвукового, а остальных швов формы - внешним осмотром и измерением по ГОСТ 3242-79.

3.10. Испытание внутренней и наружной формы в сборе на прочность и герметичность проводят на посту гидропрессования предприятия-потребителя формы в процессе эксплуатации путем подачи воды под резиновый чехол давлением, превышающим на 0,4 МПа (4,00 кгс/см²) опрессовочное давление, указанное в [табл. 1](#).

3.11. Лакокрасочные покрытия контролируют по ГОСТ 9.032-74.

3.12. Шероховатость поверхности по [пп. 1.3.8.2, 1.3.10.3](#) контролируют профилографом-профилометром или образцами шероховатости поверхности.

3.13. Зазоры по [п. 1.3.9.1](#) проверяют щупом.

3.14. Смещение пазов в продольных бортах контролируют штангенглубиномером.

3.15. Прямолинейность образующих цилиндрической и конической частей внутренней поверхности наружной формы контролируют щупом и нестандартизованными средствами измерения по двум образующим в каждой секции.

3.16. Качество формирующих поверхностей по п. 1.2.10.1 контролируют визуально, штангенциркулем и профилографом-профилометром или образцами шероховатости поверхности.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вероятно, имеется в виду п. 1.3.10.1

3.17. За результаты измерения линейных размеров принимают измерения, не выходящие за пределы допусков.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование

4.1.1. Перевозку форм производят транспортом любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83 и "Техническими условиями погрузки и крепления грузов".

Вид транспортных средств - открытый.

Условия транспортирования - по ГОСТ 15150-69, группа ОЖ1.

4.1.2. При установке формы на площадку транспортного средства следует подкладывать деревянные прокладки под цилиндрическую часть формы, не допуская касания раструбом платформы.

Допускается укладка форм на транспортном средстве в два ряда с деревянными прокладками между рядами. На деревянных прокладках в местах опирания форм должны быть сделаны седловидные выемки.

Крепление форм следует производить за узлы, предназначенные для строповки грузозахватными устройствами.

4.2. Хранение

4.2.1. Условия хранения форм у изготовителя и потребителя должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. При хранении форм чехлы и раструбообразователи должны быть сняты, формы хранят в вертикальном положении с установкой их на раструбную часть. Допускается хранение форм на открытой площадке с обеспечением защиты от попадания атмосферных осадков внутрь формы.

4.2.2. Хранение резиновых чехлов и раструбообразователей должно производиться в затемненном помещении при температуре от 0 до плюс 35°С при относительной влажности воздуха не более 85% и на расстоянии не менее 1,5 м от источника тепла. Резиновые чехлы хранят в горизонтальном положении подвешенными на полуцилиндрах с длиной дуги от 500 до 900 мм, нижняя часть чехла должна касаться опоры.

Раструбообразователи должны быть уложены на опорную поверхность.

При хранении чехлы и раструбообразователи должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и не должны подвергаться действию бензина, масел и других разрушающих резину веществ.

5. Указания по эксплуатации

5.1. Перед сборкой формы резиновый чехол и раструбообразователь должны быть смазаны мыльной эмульсией.

5.2. Соединительные поверхности между раструбообразователем и чехлом должны быть проклеены специальной клеевой лентой.

5.3. В период эксплуатации не реже одного раза в 3 мес. следует производить разборку и чистку пружинных болтов, после чего их необходимо вновь тарировать.

5.4. При эксплуатации следует руководствоваться требованиями, изложенными в СНиП 3.09.01-85, приложение 2.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие форм требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации форм, а также форм, поставляемых на экспорт, - 12 мес. со дня ввода их в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня поступления форм на предприятие-потребитель.