

Государственный стандарт СССР ГОСТ 25912.3-91
"Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий.
Конструкция"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 12 марта 1991 г. N 8)

Reinforced concrete prestressed slabs PAG-20 for aerodrome pavement. Structure

Введен впервые
 Дата введения 1 января 1992 г.

Настоящий стандарт распространяется на предварительно напряженные железобетонные плиты ПАГ-20 размерами в плане 6 x 2 м и толщиной 20 см, изготавливаемые из тяжелого бетона и предназначенные для устройства сборных аэродромных покрытий, и устанавливает конструкцию указанных плит.

1. Форма плит - по ГОСТ 25912.0.
2. Технические показатели плит приведены в табл. 1.

Таблица 1

Марка плиты	Напрягаемая продольная арматура на плиту	Класс бетона по прочности		Объем бетона на плиту, м ³	Расход арматуры на плиту, кг		
		на растяжение при изгибе	на сжатие		Напрягаемой	Ненапрягаемой	Итого
ПАГ-20V	14D14AtV 14D14AV	B _{btb} 3,6	B25	2,4	101,6	132,1	233,7
ПАГ-20IV	14D14AtIVC 14D14AtIV 14D14AIV				105,8		237,9

Примечания:

1. Расход напрягаемой арматуры и общий расход арматуры на плиту приведены: над чертой - теоретический при условной длине стержней напрягаемой арматуры, равной 6000 мм; под чертой - с учетом выпусков напрягаемой арматуры для ее захвата при натяжении, длина которой принята 6250 мм.

Дополнительный расход металла на изготовление анкеров для временного закрепления напрягаемой арматуры на упорах формы составляет 2,8 кг на плиту.

2. Расход напрягаемой арматуры и общий расход арматуры на плиту уточняют с учетом действительной длины напрягаемой арматуры, принимаемой в зависимости от способа натяжения арматуры и конструкции захватных устройств для ее натяжения.

3. Плиты должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 25912.0 и настоящего стандарта.

4. Армирование плит должно соответствовать приведенному на [чертеже](#).

5. Верхние и нижние сетки С3 следует крепить скобами К3 (поз. 18).

Средние сетки С5 закрепляют путем переплетения с напрягаемой продольной арматурой согласно [чертежу](#) (сеч. 3-3) или крепят скобами К6, устанавливаемыми по длине сетки через 100 см и в три ряда по ее ширине через 80 см.

6. Номинальная толщина защитного слоя бетона до арматуры:

32 мм - для нижней и верхней напрягаемой продольной арматуры;


21 мм - для стержней сетки С3;

27 мм - для стержней сетки С5.

При закреплении сетки С5 путем переплетения ее с напрягаемой арматурой толщину защитного слоя до стержней сетки С5 определяют исходя из схемы, приведенной на [чертеже](#) (сеч. 3-3).

7. Спецификация арматурных и монтажно-стыковых изделий, а также выборка арматурной стали на плиту приведены в [табл. 2](#).

8. Арматурные и монтажно-стыковые изделия - по ГОСТ 25912.4.

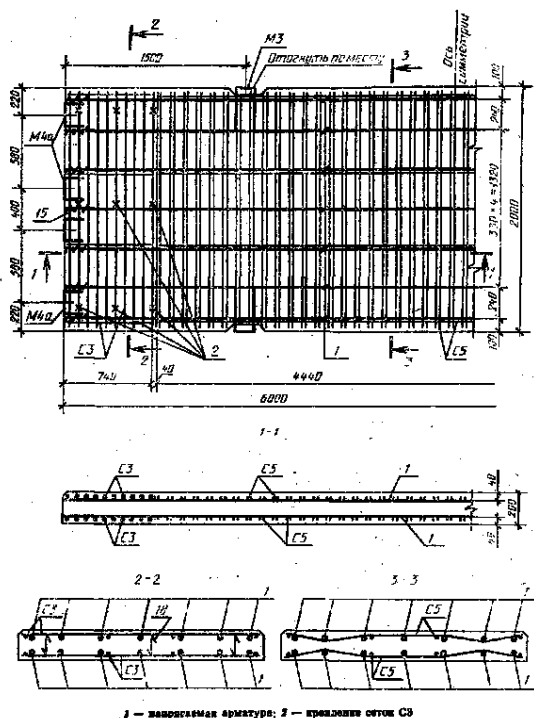

"Чертеж"

Таблица 2

Арматурные и монтажно-стыковые изделия		Число изделий на плиту	Выборка стали на плиту		
			Сечение	Общая длина, м	Масса, кг
Сетка С3		4	D10AII D5BpI	79,20 12,00	48,88 1,72
Сетка С5		2	D5BpI	334,40	48,16
Монтажно-стыковые изделия	М3	4	D22AI D10AI	3,20 2,00	9,52 1,24
	М4а	8	D18AI D10AI -80 x 8	4,80 4,00 1,60	9,60 2,48 8,00
Спираль (поз. 15)		28	D3BpI	35,00	1,82
Скоба К3 (поз. 18)		18	D5BpI	5,04	0,72

Примечание. При креплении сеток С5 скобами К6 диаметром 3 мм ([п. 6](#)) их число на плиту - 15, расход стали на них составляет 0,22 кг на плиту.