

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1987 г. N 323, в настоящий ГОСТ внесены изменения, вступающие в силу с 15 января 1988 г.  
См. текст ГОСТа в предыдущей редакции

**Государственный стандарт СССР ГОСТ 9818-85**  
**"Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия"**  
(утв. постановлением Госстроя СССР от 14 марта 1985 г. N 28)  
(с изменениями от 31 декабря 1987 г.)

**Reinforced concrete flights of steps and stair landings. Specifications**

Взамен ГОСТ 9818.0-81  
Дата введения 1 января 1986 г.

- 1. Типы, основные параметры и размеры
- 2. Технические требования
- 3. Правила приемки
- 4. Методы контроля и испытаний
- 5. Маркировка, хранение и транспортирование


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные марши, площадки и накладные проступи (далее - элементы лестниц), изготавливаемые из тяжелого бетона или легкого бетона (средней плотности от 1600 до 2000 кг/м<sup>3</sup> включительно) и предназначенные для устройства лестниц в зданиях различного назначения.

Элементы лестниц, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания согласно требованиям СНиП 2.03.11-85.


**1. Типы, основные параметры и размеры**

1.1. Лестничные марши (далее - марши) подразделяют на следующие типы:  
ЛМ - плоские без фризových ступеней (черт. 1);

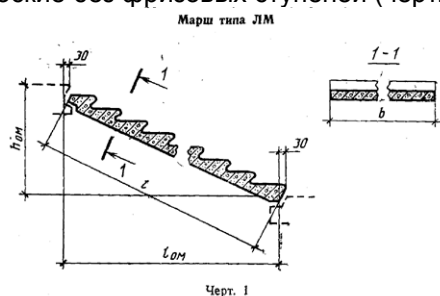

"Черт. 1"


ЛМФ - ребристые с фризowymi ступенями (черт. 2);

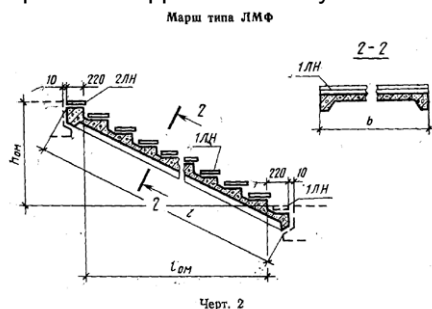


"Черт. 2"

ЛМП - ребристые с полуплощадками (черт. 3).

Марш типа ЛМП с двумя полуплощадками

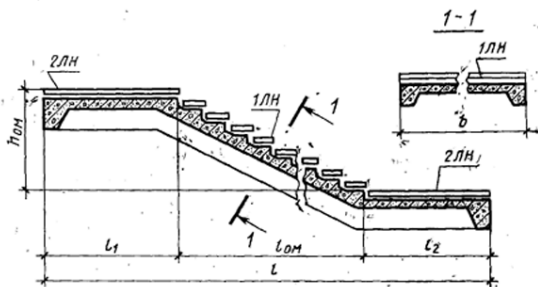

Марш типа ЛМП без нижней полуплощадки

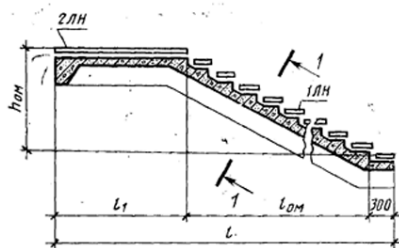


Черт. 3

"Черт. 3"

1.2. Лестничные площадки (далее - площадки) подразделяют на следующие типы:  
1ЛП - плоские для маршей типа ЛМ (черт. 4);

Площадки типа 1ЛП

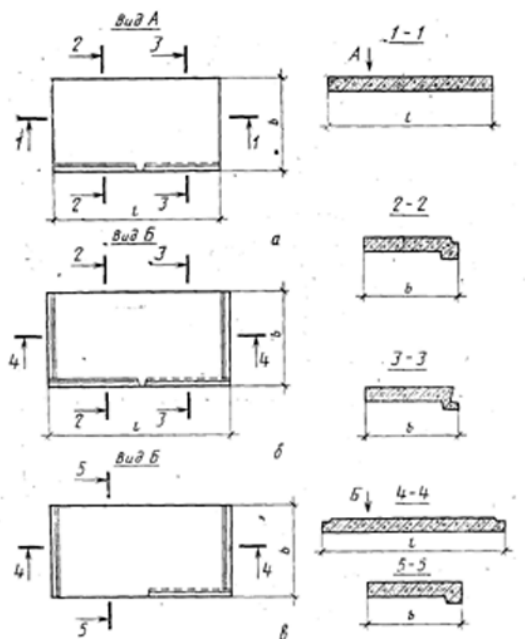


а - площадки длиной 2200 и 2800 мм; б - то же, длиной 2350 и 2950 мм; в - концевая площадка

Черт. 4

"Черт. 4"

2ЛП - ребристые для маршей типа ЛМ (черт. 5);

Площадка типа 2ЛП

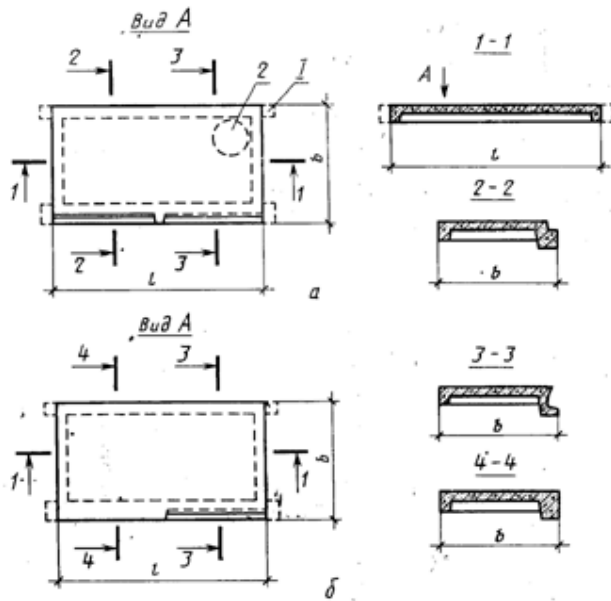


а—этажная или промежуточная площадка; б—конечная площадка; 1—консоль для опирания площадки на кирпичную стену; 2—отверстие для мусоропровода

Черт. 5

"Черт. 5"

ЛПФ - ребристые для маршей типа ЛМФ (черт. 6);

Площадка типа ЛПФ

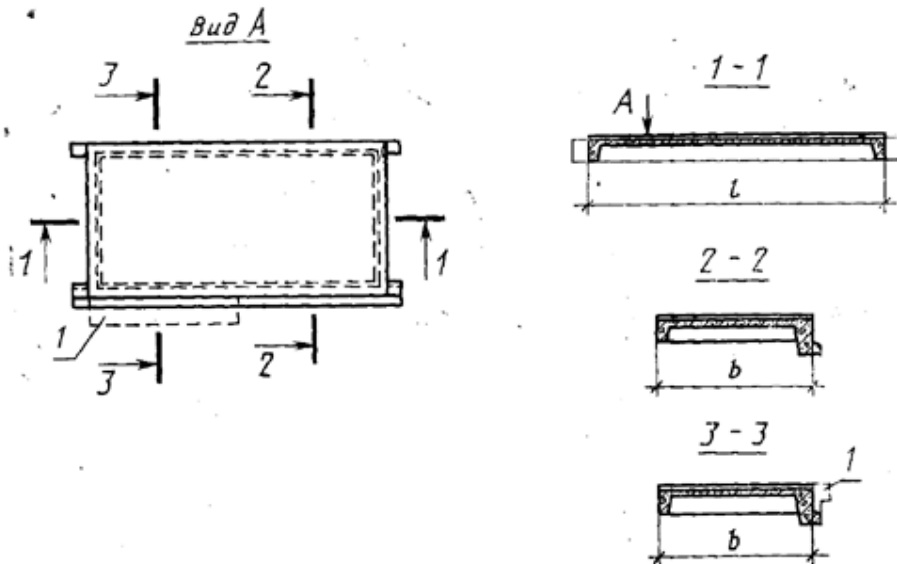


1—консоль в конечной площадке

Черт. 6

"Черт. 6"


ЛПП - ребристые площадки и полуплощадки для маршей типа ЛМП (черт. 7).



Черт. 7

"Черт. 7"

1.3. Накладные проступи подразделяют на следующие типы:  
 1ЛН - для укладки на нижние и рядовые ступени маршей (черт. 8);

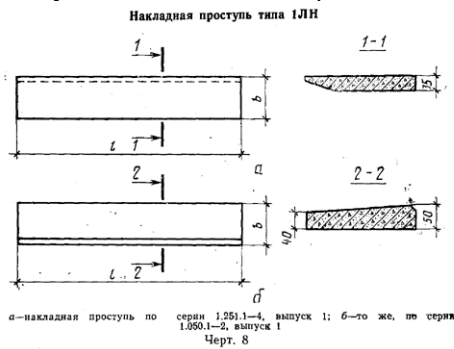

"Черт. 8"

2ЛН - для укладки на площадки и верхние ступени маршей (черт. 9).



"Черт. 9"

1.4. Форма и основные размеры маршей должны соответствовать:

- типа ЛМ указанным на [черт. 1](#) и в [табл. 1](#);
- типа ЛМФ указанным на [черт. 2](#) и в [табл. 2](#);
- " ЛМП " " " [3](#) и в [табл. 3](#).

1.5. Форма и основные размеры площадок должны соответствовать:

- типа 1ЛП указанным на [черт. 4](#) и в [табл. 4](#);
- " 2ЛП " " " [5](#) и в [табл. 5](#);
- " ЛПФ " " " [6](#) и в [табл. 6](#);
- " ЛПП " " " [7](#) и в [табл. 7](#).

1.6. Форма и основные размеры накладных проступей должны соответствовать:

- типа 1ЛН указанным на [черт. 8](#) и в [табл. 8](#);
- " 2ЛН " " " [9](#) и в [табл. 8](#).

1.7. Марши и площадки предназначены для применения в лестницах на расчетные временные нагрузки (при коэффициенте надежности по нагрузке  $n = 1,2$  и без учета собственного веса):

3,5 кПа (360 кгс/м<sup>2</sup>) - для жилых зданий;

4,7 кПа (480 кгс/м<sup>3</sup>) - для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

1.8. Элементы лестниц, при необходимости, изготавливают в двух вариантах исполнения: правом и левом - для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.

1.9. Элементы лестниц изготавливают с отделкой верхних лицевых поверхностей следующих видов:

с гладкой поверхностью из тяжелого бетона на обычном цементе;

с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя из бетона на обычном, белом или цветном цементах и на мраморном щебне (для площадок и накладных проступей);

с облицовкой керамической плиткой (для площадок).

1.10. Элементы лестниц обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка элементов лестниц состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа элемента лестницы и габаритные размеры: длину и ширину в дециметрах (значения которых округляют до целого числа), а для маршей дополнительно указывают координационную высоту марша (высоту вертикальной проекции) в дециметрах. Длину маршей типа ЛМП без нижней полуплощадки указывают в марке, равной длине основного марша этого типа (с двумя полуплощадками). Для конечных площадок и накладных проступей, укладываемых на верхние конечные ступени маршей, первую группу дополняют строчной буквой "в".

Таблица 1

Код ОКП Обозначение и выпуска типовой проектной документа-	Марка марша	Основные конструктивные и координационные размеры марша, мм				Расход материалов (справочный)			Масса марша серии (спра- вочная), т
		l	b	h <sub>ом</sub>	l <sub>ом</sub>	Бетон, м <sup>3</sup>	Сталь, кг	ции	
58 9121 2544 1.151.1-6	ЛМ27.11.14-4	2720	1050	1400	2400	0,53	14,77	1,33	
58 9121 2545 1	ЛМ27.12.14-4	1200				0,61	17,16	1,53	Выпуск
58 9122 0105 1.151.1-6	ЛМ27.11.14-4Л	1050				0,53	14,91	1,14	
58 9122 0122 2	ЛМ27.12.14-4Л	1200				0,61	16,36	1,30	Выпуск
58 9121 2552 1.151.1-7	ЛМ30.11.15-4	3030	1050	1500	2700	0,59	16,25	1,48	
58 9121 2554 1	ЛМ30.12.15-4	1200				0,68	18,31	1,70	Выпуск

Таблица 2



58 9121 2580	ЛМП57.11.14-5	5650	1150	1400	2700	1475	1475	0,90	78,0	2,25
1.050.1-2										
58 9121 2587	ЛМП57.11.15-5			1500				0,92	78,2	2,30
Выпуск 1										
58 9121 2588	ЛМП57.11.17-5					1325	1325	0,95	79,0	
58 9121 2589	ЛМП57.11.17-5-1			1650	3000	1450	1200		80,0	2,38
58 9121 2590	ЛМП57.11.17-5-2					1200	1450		78,7	
58 9121 2591	ЛМП57.11.18-5					1175	1175		79,5	
58 9121 2592	ЛМП57.11.18-5-1			1800	3300	1450	900		80,4	
58 9121 2605	ЛМП57.11.18-5-2					900	1450		79,6	
58 9121 2606	ЛМП60.11.15-5	5980		1500	2700	1640	1640	1,00	101,9	
58 9121 2607	ЛМП60.11.17-5			1650	3000	1490	1490		104,1	2,50
58 9121 2608	ЛМП57.11.14-5-3	4475		1400	2700	1470	-	0,73	54,3	1,83
58 9121 2609	ЛМП57.11.15-5-3			1500				0,77	54,5	1,93
58 9121 3099	ЛМП57.11.17-5-3	4625		1650	3000	1325	-	0,80	55,8	2,00
58 9121 3132	ЛМП57.11.17-5-13	4750				1450		0,86	56,6	2,15
58 9121 3133	ЛМП57.11.18-5-3	4775		1800	3300	1175	-	0,83	57,1	2,08
58 9121 3134	ЛМП57.11.18-5-13	5050				1450		0,84	70,5	2,10
58 9121 2610	ЛМП60.11.15-5-3	4640		1500	2700	1640	-	0,81	55,0	2,03
58 9121 3135	ЛМП60.11.17-5-3	4790		1650	3000	1490		0,83	56,2	2,08

Таблица 4

Код ОКП	Марка площадки	Основные размеры площадки, мм	Расход материалов (справочный)	Масса площадки (справоч-)	Обозначение серии и выпуска типовой
---------	----------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

		1	б	Бетон, м3	Сталь, кг	ная), т	проектной докумен- тации
58 9121 2984	1ЛП22.13-4	2200	1300	0,59	15,79	1,48	1.152.1-8 Выпуск 5
58 9121 2985	1ЛП22.13-4-III						
58 9121 2986	1ЛП22.13-4-К						
58 9121 2987	1ЛП22.16-4		1600	0,73	16,47	1,83	
58 9121 2988	1ЛП22.16-4-III						
58 9121 2989	1ЛП22.16-4-К						
58 9121 2990	1ЛП22.19-4		1900	0,86	18,79	2,15	
58 9121 2991	1ЛП22.19-4-III						
58 9121 2992	1ЛП22.19-4-К						
58 9121 2546	1ЛП22.22-4		2200	0,95	19,35	2,38	
58 9121 2547	1ЛП22.22-4-III						
58 9121 2392	1ЛП22.22-4-К						
58 9121 2393	1ЛП28.13-4	2800	1300	0,76	24,52	1,90	
58 9121 2394	1ЛП28.13-4-III						
58 9121 2395	1ЛП28.13-4-К						
58 9121 2396	1ЛП28.16-4		1600	0,93	26,91	2,33	
58 9121 2397	1ЛП28.16-4-III						
58 9121 2398	1ЛП28.16-4-К						
58 9121 2399	1ЛП28.19-4		1900	1,10	28,60	2,75	
58 9121 2400	1ЛП28.19-4-III						
58 9121 2401	1ЛП28.19-4-К						
58 9121 2402	1ЛП28.22-4		2200	1,21	29,52	3,03	
58 9121 2403	1ЛП28.22-4-III						
58 9121 2404	1ЛП28.22-4-К						
58 9121 2405	1ЛП24.13-4	2380	1300	0,64	20,45	1,60	
58 9121 2406	1ЛП24.13-4-III						
58 9121 2407	1ЛП24.13-4-К						
58 9121 2408	1ЛП24.16-4		1600	0,78	21,52	1,95	
58 9121 2409	1ЛП24.16-4-III						
58 9121 2410	1ЛП24.16-4-К						
58 9121 2411	1ЛП24.19-4		1900	0,92	23,91	2,30	
58 9121 2412	1ЛП24.19-4-III						
58 9121 2413	1ЛП24.19-4-К						
58 9121 2414	1ЛП24.22-4		2200	1,01	24,85	2,53	
58 9121 2415	1ЛП24.22-4-III						
58 9121 2416	1ЛП24.22-4-К						
58 9121 2417	1ЛП30.13-4	2980	1300	0,81	28,09	2,03	1.152.1-8 Выпуск 5
58 9121 2418	1ЛП30.13-4-III						
58 9121 2419	1ЛП30.13 4-К						
58 9121 2420	1ЛП30.16-4		1600	0,98	31,21	2,45	
58 9121 2421	1ЛП30.16-4-III						
58 9121 2422	1ЛП30.16-4-К						
58 9121 2423	1ЛП30.19-4		1900	1,16	33,01	2,90	



58 9121 2424	1ЛП30.19-4-III						
58 9121 2425	1ЛП30.19-4-K						
58 9121 2426	1ЛП30.22-4		2200	1,28	34,65	3,20	
58 9121 2427	1ЛП30.22-4-III						
58 9121 2428	1ЛП30.22-4-K						
58 9121 2429	1ЛП24.13B-4	2380	1300	0,65	21,51	1,63	
58 9121 2430	1ЛП24.13B-4-III						
58 9121 2431	1ЛП24.13B-4-K						
58 9121 2432	1ЛП24.16B-4		1600	0,79	22,58	1,98	
58 9121 2433	1ЛП24.16B-4-III						
58 9121 2434	1ЛП24.16B-4-K						
58 9121 2435	1ЛП24.19B-4		1900	0,93	24,97	2,33	
58 9121 2436	1ЛП24.19B-4-III						
58 9121 2437	1ЛП24.19B-4-K						
58 9121 2438	1ЛП24.22B-4		2200	1,02	25,91	2,55	
58 9121 2439	1ЛП24.22B-4-III						
58 9121 2440	1ЛП24.22B-4-K						
58 9121 2441	1ЛП30.13B-4	2980	1300	0,82	29,68	2,05	
58 9121 2442	1ЛП30.13B-4-III						
58 9121 2443	1ЛП30.13B-4-K						
58 9121 2444	1ЛП30.16B-4		1600	0,99	32,8	2,48	
58 9121 2445	1ЛП30.16B-4-III						
58 9121 2446	1ЛП30.16B-4-K						
58 9121 2447	1ЛП30.19B-4		1900	1,17	34,60	2,93	
58 9121 2448	1ЛП30.19B-4-III						
58 9121 2449	1ЛП30.19B-4-K						
58 9121 2450	1ЛП30.22B-4		2200	1,29	36,24	3,23	
58 9121 2451	1ЛП30.22B-4-III						
58 9121 2452	1ЛП30.22B-4-K						
58 9122 0645	1ЛП22.13-4Л	2200	1300	0,59	15,79	1,27	1.152.1-8
58 9122 0646	1ЛП22.13-4Л-III						Выпуск 6
58 9122 0647	1ЛП22.13-4Л-K						
58 9122 0648	1ЛП22.16-4Л		1600	0,73	16,47	1,55	
58 9122 0649	1ЛП22.16-4Л-III						
58 9122 0650	1ЛП22.16-4Л-K						
58 9122 0651	1ЛП22.19-4Л		1900	0,86	17,47	1,83	
58 9122 0652	1ЛП22.19-4Л-III						
58 9122 0653	1ЛП22.19-4Л-K						
58 9122 0654	1ЛП22.22-4Л		2200	0,95	18,03	2,02	
58 9122 0655	1ЛП22.22-4Л-III						
58 9122 0656	1ЛП22.22-4Л-K						
58 9122 0657	1ЛП28.13-4Л	2800	1300	0,76	22,04	1,64	
58 9122 0658	1ЛП28.13-4Л-III						
58 9122 0659	1ЛП28.13-4Л-K						
58 9122 0660	1ЛП28.16-4Л		1600	0,93	23,11	1,99	
58 9122 0661	1ЛП28.16-4Л-III						

58 9122 0662	1JII28.16-4JI-K						
58 9122 0663	1JII28.19-4JI		1900	1,10	24,80	2,35	
58 9122 0664	1JII28.19-4JI-III						
58 9122 0665	1JII28.19-4JI-K						
58 9122 0666	1JII28.22-4JI		2200	1,21	27,04	2,59	
58 9122 0667	1JII28.22-4JI-III						
58 9122 0668	1JII28.22-4JI-K						
58 9122 0669	1JII24.13-4JI	2380	1300	0,64	17,57	1,36	
58 9122 0670	1JII24.13-4JI-III						
58 9122 0671	1JII24.13-4JI-K						
58 9122 0672	1JII24.16-4JI		1600	0,78	18,64	1,67	
58 9122 0673	1JII24.16-4JI-III						
58 9122 0674	1JII24.16-4JI-K						
58 9122 0675	1JII24.19-4JI		1900	0,92	19,71	1,96	
58 9122 0676	1JII24.19-4JI-III						
58 9122 0677	1JII24.19-4JI-K						
58 9122 0678	1JII24.22-4JI		2200	1,01	21,97	2,16	
58 9122 0679	1JII24.22-4JI-III						
58 9122 0680	1JII24.22-4JI-K						
58 9122 0681	1JII30.13-4JI	2980	1300	0,81	24,87	1,73	1.152.1-8
58 9122 0682	1JII30.13-4JI-III						Выпуск 6
58 9122 0683	1JII30.13-4JI-K						
58 9122 0684	1JII30.16-4JI		1600	0,98	26,67	2,10	
58 9122 0685	1JII30.16-4JI-III						
58 9122 0686	1JII30.16-4JI-K						
58 9122 0687	1JII30.19-4JI		1900	1,16	29,79	2,48	
58 9122 0688	1JII30.19-4JI-III						
58 9122 0689	1JII30.19-4JI-K						
58 9122 0690	1JII30.22-4JI		2200	1,28	31,43	2,73	
58 9122 0691	1JII30.22-4JI-III						
58 9122 0692	1JII30.22-4JI-K						
58 9122 0693	1JII24.13B-4JI	2380	1300	0,65	18,63	1,38	
58 9122 0694	1JII24.13B-4JI-III						
58 9122 0695	1JII24.13B-4JI-K						
58 9122 0696	1JII24.16B-4JI		1600	0,79	19,70	1,69	
58 9122 0697	1JII24.16B-4JI-III						
58 9122 0698	1JII24.16B-4JI-K						
58 9122 0699	1JII24.19B-4JI		1900	0,93	20,77	1,98	
58 9122 0700	1JII24.19B-4JI-III						
58 9122 0701	1JII24.19B-4JI-K						
58 9122 0702	1JII24.22B-4JI		2200	1,02	23,03	2,18	
58 9122 0703	1JII24.22B-4JI-III						
58 9122 0704	1JII24.22B-4JI-K						
58 9122 0705	1JII30.13B-4JI	2980	1300	0,82	26,46	1,75	
58 9122 0706	1JII30.13B-4JI-III						
58 9122 0707	1JII30.13B-4JI-K						

58 9122 0708	1ЛП30.16В-4Л	1600	0,99	28,26	2,13
58 9122 0709	1ЛП30.16В-4Л-Ш				
58 9122 0710	1ЛП30.16В-4Л-К				
58 9122 0711	1ЛП30.19В-4Л	1900	1,17	31,38	2,40
58 9122 0712	1ЛП30.19В-4Л-Ш				
58 9122 0713	1ЛП30.19В-4Л-К				
58 9122 0714	1ЛП30.22В-4Л	2200	1,29	33,02	2,75
58 9122 0715	1ЛП30.22В-4Л-Ш				
58 9122 0716	1ЛП30.22В-4Л-К				

Таблица 5

Код ОКП	Марка площадки	Основные размеры площадки, мм		Расход материалов (справочный)		Масса площадки (справочная), т	Обозначение серии и выпуска типовой проектной документации
		l	b	Бетон, м3	Сталь, кг		
58 9121 2611	2ЛП22.13-4-к	2200	1300	0,41	16,27	1,03	1.152.1-8 Выпуск 1
58 9121 2612	2ЛП22.13-4-кШ						
58 9121 2613	2ЛП22.13-4-кК						
58 9121 2614	2ЛП22.16-4-к		1600	0,48	18,33	1,20	
58 9121 2615	2ЛП22.16-4-кШ						
58 9121 2616	2ЛП22.16-4-кК						
58 9121 2617	2ЛП22.19-4-к		1900	0,55	20,52	1,38	
58 9121 2618	2ЛП22.19-4-кШ						
58 9121 2619	2ЛП22.19-4-кК						
58 9121 2620	2ЛП22.13В-4-к		1300	0,42	16,27	1,05	
58 9121 2621	2ЛП22.13В-4-кШ						
58 9121 2622	2ЛП22.13В-4-кК						
58 9121 2623	2ЛП22.16В-4-к		1600	0,49	18,33	1,23	
58 9121 2624	2ЛП22.16В-4-кШ						
58 9121 2625	2ЛП22.16В-4-кК						
58 9121 2626	2ЛП22.19В-4-к	1900	0,56	20,52	1,40		
58 9121 2627	2ЛП22.19В-4-кШ						
58 9121 2628	2ЛП22.19В-4-кК						
58 9121 2701	2ЛП25.13-4-к	2500	1300	0,46	18,66	1,15	
58 9121 2702	2ЛП25.13-4-кШ						
58 9121 2703	2ЛП25.13-4-кК						
58 9121 2704	2ЛП25.16-4-к	1600	0,54	22,13	1,35		
58 9121 2705	2ЛП25.16-4-кШ						
58 9121 2706	2ЛП25.16-4-кК						
58 9121 2707	2ЛП25.19-4-к	1900	0,61	25,46	1,53		

58 9121 2708	2JII25.19-4-кIII							
58 9121 2709	2JII25.19-4-кК							
58 9121 2710	2JII25.13B-4-к		1300	0,47	18,66	1,18		
58 9121 2711	2JII25.13B-4-кIII							
58 9121 2712	2JII25.13B-4-кК							
58 9121 2713	2JII25.16B-4-к		1600	0,55	22,13	1,38		
58 9121 2714	2JII25.16B-4-кIII							
58 9121 2715	2JII25.16B-4-кК							
58 9121 2716	2JII25.19B-4-к		1900	0,62	25,46	1,55		
58 9121 2717	2JII25.19B-4-кIII							
58 9121 2718	2JII25.19B-4-кК							
58 9121 2719	2JII25.19-4-кМ	2500	1900	0,60	26,08	1,50	1.152.1-8	
58 9121 2720	2JII25.19-4-кМIII						Выпуск 1	
58 9121 2721	2JII25.19-4-кМК							
58 9122 0124	2JII22.13-4JI-к	2200	1300	0,41	15,47	0,90	1.152.1-8	
58 9122 0125	2JII22.13-4JI-кIII						Выпуск 2	
58 9122 0126	2JII22.13-4JI-кК							
58 9122 0127	2JII22.16-4JI-к		1600	0,48	17,62	1,04		
58 9122 0140	2JII22.16-4JI-кIII							
58 9122 0141	2JII22.16-4JI-кК							
58 9122 0142	2JII22.19-4JI-к		1900	0,55	19,88	1,19		
58 9122 0143	2JII22.19-4JI-кIII							
58 9122 0144	2JII22.19-4JI-кК							
58 9122 0145	2JII22.13B-4JI-к		1300	0,42	16,25	0,92		
58 9122 0146	2JII22.13B-4JI-кIII							
58 9122 0147	2JII22.13B-4JI-кК							
58 9122 0148	2JII22.16B-4JI-к		1600	0,49	17,62	1,06		
58 9122 0149	2JII22.16B-4JI-кIII							
58 9122 0150	2JII22.16B-4JI-кК							
58 9122 0151	2JII22.19B-4JI-к		1900	0,56	19,88	1,21		
58 9122 0152	2JII22.19B-4JI-кIII							
58 9122 0153	2JII22.19B-4JI-кК							
58 9122 0154	2JII25.13-4JI-к	2500	1300	0,46	18,66	1,01		
58 9122 0155	2JII25.13-4JI-кIII							
58 9122 0156	2JII25.13-4JI-кК							
58 9122 0157	2JII25.16-4JI-к		1600	0,54	20,13	1,17		
58 9122 0158	2JII25.16-4JI-кIII							
58 9122 0159	2JII25.16-4JI-кК							
58 9122 0160	2JII25.19-4JI-к		1900	0,61	21,86	1,33		
58 9122 0161	2JII25.19-4JI-кIII							
58 9122 0162	2JII25.19-4JI-кК							
58 9122 0163	2JII25.13B-4JI-к		1300	0,47	18,66	1,03		
58 9122 0236	2JII25.13B-4JI-кIII							
58 9122 0237	2JII25.13B-4JI-кК							
58 9122 0238	2JII25.16B-4JI-к		1600	0,55	20,13	1,19		
58 9122.0239	2JII25.16B-4JI-кIII							

58 9122 0240	2ЛП25.16В-4Л-КК											
58 9122 0241	2ЛП25.19В-4Л-К	2500	1900	0,62	21,86	1,35	1.152.1-8 Выпуск 2					
58 9122 0242	2ЛП25.19В-4Л-КМ											
58 9122 0243	2ЛП25.19В-4Л-КМК											
58 9122 0244	2ЛП25.19-4Л-КМ											
58 9122 0245	2ЛП25.19-4Л-КММ											
58 9122 0246	2ЛП25.19-4Л-КМК											
58 9121 2722	2ЛП22.13-4	2200	1300	0,39	17,02	0,98	1.152.1-8 Выпуск 3					
58 9121 2723	2ЛП22.13-4-М											
58 9121 2724	2ЛП22.13-4-К											
58 9121 2725	2ЛП22.16-4											
58 9121 2726	2ЛП22.16-4-М											
58 9121 2727	2ЛП22.16-4-К											
58 9121 2728	2ЛП22.19-4											
58 9121 2729	2ЛП22.19-4-М											
58 9121 2730	2ЛП22.19-4-К											
58 9121 2731	2ЛП22.13В-4											
58 9121 2732	2ЛП22.13В-4-М											
58 9121 2733	2ЛП22.13В-4-К											
58 9121 2734	2ЛП22.16В-4											
58 9121 2735	2ЛП22.16В-4-М											
58 9121 2736	2ЛП22.16В-4-К											
58 9121 2737	2ЛП22.19В-4	1900	0,52	23,39	1,30							
58 9121 2738	2ЛП22.19В-4-М											
58 9121 2739	2ЛП22.19В-4-К											
58 9121 2740	2ЛП25.13-4	2500	1300	0,44	20,72	1,10						
58 9121 2741	2ЛП25.13-4-М											
58 9121 2742	2ЛП25.13-4-К											
58 9121 2869	2ЛП25.16-4											
58 9121 2870	2ЛП25.16-4-М											
58 9121 2877	2ЛП25.16-4-К											
58 9121 2878	2ЛП25.19-4											
58 9121 2879	2ЛП25.19-4-М											
58 9121 2880	2ЛП25.19-4-К											
58 9121 2881	2ЛП25.13В-4											
58 9121 2882	2ЛП25.13В-4-М											
58 9121 2883	2ЛП25.13В-4-К											
58 9121 2884	2ЛП25.16В-4						2500	1600	0,52	22,95	1,30	1.152.1-8 Выпуск 3
58 9121 2976	2ЛП25.16В-4-М											
58 9121 2977	2ЛП25.16В-4-К											
58 9121 2978	2ЛП25.19В-4											
58 9121 2979	2ЛП25.19В-4-М											
58 9121 2980	2ЛП25.19В-4-К											
58 9121 2981	2ЛП25.19-4-М											
58 9121 2982	2ЛП25.19-4-ММ											
58 9121 2982	2ЛП25.19-4-МММ											

58 9121 2983	2ЛП25.19-4-МК						
58 9122 0247	2ЛП22.13-4Л	2200		0,39	16,20	0,84	1.152.1-8 Выпуск 4
58 9122 0248	2ЛП22.13-4Л-Ш						
58 9122 0249	2ЛП22.13-4Л-К						
58 9122 0250	2ЛП25.16-4Л		1600	0,45	18,35	0,99	
58 9122 0251	2ЛП22.16-4Л-Ш						
58 9122 0252	2ЛП22.16-4Л-К						
58 9122 0253	2ЛП22.19-4Л		1900	0,52	20,54	1,13	
58 9122 0254	2ЛП22.19-4Л-Ш						
58 9122 0255	2ЛП22.19-4Л-К						
58 9122 0256	2ЛП22.13В-4Л		1300	0,40	16,20	0,86	
58 9122 0257	2ЛП22.13В-4Л-Ш						
58 9122 0258	2ЛП22.13В-4Л-К						
58 9122 0259	2ЛП22.16В-4Л		1600	0,46	18,35	1,01	
58 9122 0260	2ЛП22.16В-4Л-Ш						
58 9122 0261	2ЛП22.16В-4Л-К						
58 9122 0262	2ЛП22.19В-4Л		1900	0,53	20,54	1,15	
58 9122 0263	2ЛП22.19В-4Л-Ш						
58 9122 0106	2ЛП22.19В-4Л-К						
58 9122 0123	2ЛП25.13-4Л	2500	1300	0,44	20,72	0,95	
58 9122 0625	2ЛП25.13-4Л-Ш						
58 9122 0626	2ЛП25.16-4Л-К						
58 9122 0627	2ЛП25.16-4Л		1600	0,51	22,95	1,12	
58 9122 0628	2ЛП25.16-4Л-Ш						
58 9122 0629	2ЛП25.16-4Л-К						
58 9122 0630	2ЛП25.19-4Л		1900	0,58	25,30	1,28	
58 9122 0631	2ЛП25.19-4Л-Ш						
58 9122 0632	2ЛП25.19-4Л-К						
58 9122 0633	2ЛП25.13В-4Л		1300	0,45	20,72	0,98	
58 9122 0634	2ЛП25.13В-4Л-Ш						
58 9122 0635	2ЛП25.13В-4Л-К						
58 9122 0636	2ЛП25.16В-4Л		1600	0,52	22,95	1,14	
58 9122 0637	2ЛП25.16В-4Л-Ш						
58 9122 0638	2ЛП25.16В-4Л-К						
58 9122 0639	2ЛП25.19В-4Л		1900	0,60	25,30	1,30	
58 9122 0640	2ЛП25.19В-4Л-Ш						
58 9122 0641	2ЛП25.19В-4Л-К						
58 9122 0642	2ЛП25.19-4Л-М		1900	0,57	25,92	1,25	
58 9122 0643	2ЛП25.19-4Л-МШ						
58 9122 0644	2ЛП25.19-4Л-МК						

Таблица 6

Код ОКП	Марка площадки	Основные размеры площадки, мм	Расход материалов (справочный)	Масса площадки (спра-	Обозначение серии и выпуска
---------	----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

		1	b	Бетон, м3	Сталь, кг	воч- ная), т	типовой проектной докумен- тации
58 9121 2469	ЛПФ25.10-5	2500	990	0,36	14,73	0,90	1,252.1-4 Выпуск 1
58 9121 2454	ЛПФ25.10В-5			0,42	16,15	1,05	
58 9121 2470	ЛПФ25.11-5		1140	0,39	15,53	0,98	
58 9121 2455	ЛПФ25.11В-5			0,45	16,96	1,13	
58 9121 2471	ЛПФ25.13-5		1290	0,43	16,91	1,08	
58 9121 2456	ЛПФ25.13В-5			0,49	18,53	1,23	
58 9121 2472	ЛПФ28.11-5	2800	1140	0,44	18,87	1,10	
58 9121 2475	ЛПФ28.11-5-у			0,46	17,23	1,15	
58 9121 2457	ЛПФ28.11В-5			0,50	20,27	1,25	
58 9121 2460	ЛПФ28.11В-5-у			0,53	18,63	1,33	
58 9121 2473	ЛПФ28.13-5		1290	0,48	20,38	1,20	
58 9121 2458	ЛПФ28.13В-5			0,54	22,00	1,35	
58 9121 2474	ЛПФ31.13-5	3100	1200	0,53	22,98	1,33	
58 9121 2476	ЛПФ31.13-5-у			0,55	23,30	1,38	
58 9121 2459	ЛПФ31.13В-5			0,60	24,59	1,50	
58 9121 2461	ЛПФ31.13В-5-у			0,63	24,91	1,58	
58 9121 2453	ЛПФ34.13-5-у			3400	0,60	25,10	1,50
58 9121 2462	ЛПФ34.13В-5-у				0,69	26,70	1,73

Таблица 7

Код ОКП	Марка площадки	Основные размеры площадки, мм		Расход материалов (справочный)		Масса площадки (справочная), т	Обозначение серии и выпуска типовой проектной документации
		1	b	Бетон, м3	Сталь, кг		
58 9121 2463	ЛПП14.12В-5	1440	1200	0,20	12,30	0,50	1.050.-2 Выпуск 1
58 9121 2464	ЛПП14.13В-5		1325	0,24	14,40	0,60	
58 9121 2465	ЛПП14.15В-5		1475			13,60	
58 9121 2466	ЛПП15.15В-5	1540	1490	0,30	14,80	0,75	
58 9121 2467	ЛПП16.15В-5	1610	1490	0,31	16,40	0,78	
58 9121 2468	ЛПП16.16В-5		1640	0,29	16,90	0,73	

Таблица 8

Код ОКП	Марка накладной проступи	Основные размеры накладной	Расход материалов (справочный)	Масса накладной	Обозначение серии и
---------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------	---------------------

		проступи, мм				прос- тупи (спра- воч- ная), т	выпуска типовой проектной докумен- тации
		l	b	Бетон, м3	Сталь, кг		
58 9121 2477	1ЛН12.3		325	0,014	0,21	35	1.251.1-4 Выпуск 1
58 9121 2478	1ЛН12.3-III						
58 9121 2479	1ЛН12.2	1200	220	0,009	0,18	23	
58 9121 2480	1ЛН12.2-III						
58 9121 2481	1ЛН14.3	1350	325	0,015	0,24	38	
58 9121 2482	1ЛН14.3-III						
58 9121 2483	1ЛН14.2		220	0,010	0,20	25	
58 9121 2484	1ЛН14.2-III						
58 9121 2485	1ЛН15.3	1500	325	0,017	0,27	43	
58 9121 2486	1ЛН15.3-III						
58 9121 2487	1ЛН15.2		220	0,012	0,22	30	
58 9121 2488	1ЛН15.2-III						
58 9121 2489	1ЛН17.3	1650	325	0,019	0,30	48	
58 9121 2490	1ЛН17.3-III						
58 9121 2491	1ЛН17.2		220	0,013	0,25	33	
58 9121 2492	1ЛН17.2-III						
58 9121 2493	2ЛН13.2	1310	245	0,011	0,21	28	
58 9121 2494	2ЛН13.2-III						
58 9121 2495	2ЛН12.2В	1200		0,010	0,19	25	
58 9121 2496	2ЛН12.2В-III						
58 9121 2497	2ЛН15.2	1470		0,013	0,24	33	
58 9121 2498	2ЛН15.2-III						
58 9121 2499	2ЛН14.2В	1350		0,012	0,22	30	
58 9121 2500	2ЛН14.2В-III						
58 9121 2562	2ЛН16.2	1620		0,014	0,26	35	
58 9121 2563	2ЛН16.2-III						
58 9121 2564	2ЛН15.2В	1500		0,013	0,25	33	
58 9121 3052	2ЛН15.2В-III						
58 9121 3053	2ЛН19.2	1870		0,016	0,31	40	
58 9121 3054	2ЛН19.2-III						
58 9121 3055	2ЛН16.2В	1650		0,014	0,27	35	
58 9121 3056	2ЛН16.2В-III						
58 9121 3057	1ЛН12.3	1210	320	0,017	0,3	44	1.050.1-2 Выпуск 1
58 9121 3058	1ЛН12.3-III						
58 9121 3059	1ЛН13.3	1350		0,019	0,4	49	
58 9121 3060	1ЛН13.3-III						



58 9121 3061	2ЛН14.3	1385	330	0,018	0,4	45
58 9121 3062	2ЛН14.3-III					
58 9121 3063	2ЛН14.5		470	0,026		65
58 9121 3064	2ЛН14.5-III					
58 9121 0753	2ЛН13.3	1335	330	0,018	0,4	45
58 9121 0754	2ЛН13.3-III					
58 9121 0755	2ЛН13.5		470	0,025		63
58 9121 0756	2ЛН13.5-III					
58 9121 3065	2ЛН12.3	1285	330	0,017	0,4	43
58 9121 3066	2ЛН12.3-III					
58 9121 3067	2ЛН12.5		470	0,024		60
58 9121 3068	2ЛН12.5-III					
58 9121 3069	2ЛН9.5	930	460	0,017	0,3	43
58 9121 3070	2ЛН9.5-III					
58 9121 3071	2ЛН9.6		535	0,020	0,3	50
58 9121 3072	2ЛН9.6-III					
58 9121 3073	2ЛН14.3В	1385	330	0,018	0,4	45
58 9121 3074	2ЛН14.3В-III					
58 9121 3075	2ЛН14.5В		470	0,026	0,4	65
58 9121 3076	2ЛН14.5В-III					
58 9121 0765	2ЛН13.3В	1335	330	0,018	0,4	45
58 9121 0766	2ЛН13.3В-III					
58 9121 0767	2ЛН13.5В		470	0,025		63
58 9121 0768	2ЛН13.5В-III					
58 9121 3077	2ЛН12.3В	1285	330	0,017	0,3	43
58 9121 3078	2ЛН12.3В-III					
58 9121 3079	2ЛН12.5В		470	0,024	0,4	60
58 9121 3080	2ЛН12.5В-III					
58 9121 3089	2ЛН9.5В	930	460	0,017	0,3	43
58 9121 3090	2ЛН9.5В-III					

**Примечания к табл. 1-8:**

1. Марки элементов лестниц в таблицах даны без указания варианта исполнения (п. 1.8).
2. Масса элементов лестниц приведена для элементов из тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м<sup>3</sup>, из легкого бетона - 1800 кг/м<sup>3</sup>.

Во второй группе указывают:

для маршей и площадок - расчетную временную нагрузку, обозначаемую цифрами 4 при нагрузке 3,5 кПа (360 кгс/м<sup>2</sup>) и 5 при нагрузке 4,7 кПа (480 кгс/м<sup>2</sup>), а для маршей и площадок, изготовляемых из легкого бетона, - вид бетона, обозначаемый прописной буквой "Л";

для накладных проступей - левое исполнение и вид отделки верхней лицевой поверхности.

В третьей группе указывают:

для маршей и площадок - левое исполнение и вид отделки верхней лицевой поверхности;

для площадок - наличие опорных консолей (при необходимости), отверстий для пропуска мусоропроводов и усиления узла для опирания маршей, обозначаемое соответственно строчными буквами "к", "м" и "у";

для маршей типа ЛМП - цифрами обозначают: 1 - марш с верхней удлиненной полуплощадкой, 2- марш с нижней удлиненной полуплощадкой, 3 - марш без нижней полуплощадки.

Виды отделки верхней лицевой поверхности элементов лестниц в марке обозначают следующими прописными буквами (за исключением гладкой бетонной поверхности, которую в марке не указывают):

Ш - шлифованная мозаичная поверхность;

К - облицованная керамической плиткой.

Левое исполнение элементов лестниц обозначают строчной буквой "л".

Для элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, в марке дополнительно указывают показатель проницаемости бетона (например, П - пониженной проницаемости), а для элементов лестниц, предназначенных для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов, - строчную букву с.

**Примечание.** Допускается принимать обозначения марок элементов лестниц в соответствии с рабочими чертежами конструкций до их пересмотра.

**Пример условного обозначения** (марки) марша типа ЛМ длиной 2720 мм, шириной 1050, высотой вертикальной проекции 1400 мм, под расчетную нагрузку 3,5 кПа (360 кгс/м<sup>2</sup>), из легкого бетона, с гладкой бетонной поверхностью:

ЛМ27.11.14-4Л

То же, марша типа ЛМФ длиной 4946 мм, шириной 1500 мм, высотой вертикальной проекции 2100 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м<sup>2</sup>), из тяжелого бетона:

ЛМФ49.15.21-5

То же, марша типа ЛМП, длиной 5650 мм, шириной 1150 мм, высотой вертикальной проекции 1650 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м<sup>2</sup>), из тяжелого бетона, с верхней удлиненной полуплощадкой:

ЛМП57.11.17-5-1

То же, площадки типа 1ЛП длиной 2980 мм, шириной 1300 мм, под расчетную нагрузку 3,5 кПа (360 кгс/м<sup>2</sup>), верхней, со шлифованной мозаичной поверхностью:

1ЛП30.13в-4-Ш

То же, площадки типа ЛПФ длиной 2500 мм, шириной 990 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м<sup>2</sup>), с консолями, облицованные керамической плиткой:

ЛПФ25.10-5-кК

То же, накладной проступи типа 1ЛН длиной 1350 мм и шириной 320 мм со шлифованной мозаичной поверхностью:

1ЛН14.32-Ш

## 2. Технические требования

2.1. Элементы лестниц следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по типовой проектной документации, указанной в [табл. 1-8](#).

Допускается изготавливать элементы лестниц по проектной документации, утвержденной в установленном порядке, отличающиеся типами, основными размерами и показателями материалоемкости от указанных в [табл. 1-8](#).

2.2. Элементы лестниц должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

по плотности легкого бетона;

по истираемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры;  
по защите от коррозии.

Элементы лестниц должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости. При этом испытания элементов лестниц нагруженным не проводят.

2.3. Марши и площадки должны выпускаться с законченной отделкой верхних лицевых поверхностей, указанной в п. 1.9.

Допускается по согласованию с потребителем производить поставку маршей и площадок без уложенных накладных проступей, которые должны поставляться в комплекте с маршами или отдельно с предприятия-изготовителя накладных проступей и устанавливаться на марши на строительной площадке.

**Примечание.** Для лестниц общественных зданий в установленном порядке допускается применять накладные проступи из плит природного камня.

2.4. Элементы лестниц следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-85 или легкого бетона плотной структуры по ГОСТ 25820-83.

*Взамен ГОСТ 26633-85 постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1991 г. N 21 с 1 января 1992 г. введен в действие ГОСТ 26633-91*

2.5. *исключен.*

2.6. Нормируемая отпускная прочность бетона элементов лестниц должна составлять (в процентах от класса или марки бетона по прочности на сжатие):

70 - при поставке элементов лестниц в теплый период года;

80 - при поставке накладных проступей в холодный период года;

85 - при поставке маршей и площадок в холодный период года.

2.7. *исключен.*

2.8. Истираемость мозаичного декоративного конструкционного слоя бетона элементов лестниц на щебне из мрамора не должна превышать 1,8 г/см<sup>2</sup>.

2.9. Для армирования элементов лестниц следует применять:

стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-I, А-III по ГОСТ 5781-82 и А-IIIв, изготавливаемую из арматурной стали класса А-III, упрочнением вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения;

стержневую термомеханическую упрочненную арматурную сталь классов Ат-IIIС и Ат-IVС по ГОСТ 10884--81;

*Взамен ГОСТ 10884-81 постановлением Госстандарта РФ от 13 апреля 1995 г. N 214 с 1 января 1996 г. введен в действие ГОСТ 10884-94*

проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 и класса Врп-I по ТУ 14-4-1322-85.

2.10. Значения действительных отклонений геометрических параметров элементов лестниц не должны превышать предельных, указанных в табл. 9.

2.11. В площадках с каналами для скрытой электропроводки диаметр канала должен быть не более 25 мм, а расстояние от поверхности канала до арматуры площадок - не менее 10 мм.

**Таблица 9**

мм

Наименование отклонения геометрического параметра	Наименование геометрического параметра	Пред. откл.
Отклонение от линейного размера	Марши и площадки	
	Длина до 4000	+5
	св. 4000	+6
	Ширина	+5
	Толщина	+3
	Размеры ребер, полок, выступов, отверстий и	

	каналов	+5
	Положение выступов, выемок и отверстий	5
	Положение закладных изделий: в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до 100	5
	то же, для закладных изделий размерами св. 100	10
	из плоскости поверхности	3
	Накладные проступи	
	Длина	+5
	Ширина	+3
	Толщина	+2
Отклонение от прямолинейности	Прямолинейность профиля	
	лицевой поверхности:	
	ступени марша, площадки или накладной проступи длиной до 2500 на участке 1000	2
	марша или площадки длиной св. 2500 до 4000 на всей длине	+3
	то же, длиной св. 4000 на всей длине	+4

2.12. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду элементов лестниц - по ГОСТ 13015.0-83. При этом качество поверхностей конструкций (кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления) должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:

A2 - лицевой, верхней;

A3 - лицевой, нижней и боковых;

A7 - нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

По согласованию между изготовителем с потребителем могут быть установлены вместо указанных следующие категории поверхностей:

A1 - лицевой верхней, полной заводской готовности;

A5 - лицевой верхней, подготовленной под облицовку керамическими плитками;

A6 - лицевых, нижней и боковых, к которым не предъявляют требования по качеству отделки.

2.12.1. В бетоне элементов лестниц, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин на нижней и торцовых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм.

2.12.2. Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя площадок и накладных проступей должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см<sup>2</sup> не допускаются.

2.12.3. На поверхностях площадок, облицованных керамической плиткой, перепад между керамическими плитками по высоте и отклонению по толщине растворных швов не должен превышать 1 мм.

2.12.4. *исключен*

2.13. Изделия и материалы, применяемые для отделки элементов лестниц, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на эти изделия и материалы.

### 3. Правила приемки

3.1. Приемку элементов лестниц следует проводить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящего стандарта.

3.2. Приемку элементов лестниц по показателям их прочности, жесткости и трещиностойкости, по морозостойкости и истираемости бетона, а также по водонепроницаемости бетона элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует производить по результатам периодических испытаний.

3.2.1. *исключен*

3.3. Приемку элементов лестниц по показателям прочности (классу или марке по прочности на сжатие, отпускной прочности) бетона, средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий типовой проектной документации, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров и толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категорий бетонной поверхности элементов лестниц следует проводить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.

3.3.1. *исключен*

3.3.2. *исключен*

#### **4. Методы контроля и испытаний**

4.1. *исключен*

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105-86.

При испытании элементов лестниц неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-87 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0-77-ГОСТ 22690.4-77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-87 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.4. Водонепроницаемость бетона элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.5. *исключен*

4.6. Среднюю плотность легкого бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.7. *исключен*

4.8. Истираемость бетона элементов лестниц следует определять по ГОСТ 13087-81.

4.9. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

4.10. Размеры и отклонения от прямолинейности поверхностей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона элементов лестниц следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0-85 и ГОСТ 13015-75.

4.11. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 22904-78. При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры конструкции с последующей заделкой борозд.

*Взамен ГОСТ 22904-78 с 1 января 1995 года Госстандартом РФ введен в действие ГОСТ 22904-93*

#### **5. Маркировка, хранение и транспортирование**

5.1. Маркировка элементов лестниц - по ГОСТ 13015.2-81.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проектной документации конкретного здания вместо марок наносить на элементы лестниц их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации.

5.2. *исключен*

5.3. Транспортировать и хранить элементы лестниц следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 и настоящего стандарта.

5.3.1. Марши и площадки (кроме маршей типа ЛМП) следует транспортировать и хранить в штабелях в горизонтальном положении, при этом марши следует располагать ступенями вверх. Высота штабеля при хранении маршей и площадок не должна превышать 2,5 м.

Марши с полуплощадками (типа ЛМП) следует транспортировать и хранить в положении "на ребро". Допускается хранить марши других типов в положении "на ребро" при надежном их закреплении в этом положении.

Подкладки и прокладки между рядами маршей и площадок должны быть толщиной не менее 30 мм и установлены в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель.

5.3.2. Накладные проступи следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.

